


# Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech

## Strany dohody:

1)


### PEVAK Pelhřimov, družstvo

zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 629

**Zastoupení:** Ladislav Med – předseda představenstva  
Tomáš Kocour – člen představenstva  
**ve věcech technických:** Ing. Václav Pešek – technicko-hospodářský pracovník  
**Kontakt:** tel.: 724 049 366, e-mail: [pevak.pe@seznam.cz](mailto:pevak.pe@seznam.cz)  
**IČO:** 26039907 **DIČ:** CZ26039907  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  
**Číslo účtu:**   
(dále též „PEVAK“ a „dodavatel“)

2)

### Město Humpolec

**Zastoupení:** Ing. Petr Machek - starosta  
**Adresa:** Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec  
**IČO:** 00248266 **DIČ:** CZ00248266  
**Kontakt:** tel.: 565 518 111, e-mail: [urad@mesto-humpolec.cz](mailto:urad@mesto-humpolec.cz)  
**Číslo účtu:**   
(dále též „obec“ a „odběratel“)

uzavírají ve smyslu § 8, odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., tuto dohodu, jejímž účelem je splnění zákonné povinnosti účastníků, jako vlastníků provozně souvisejících vodovodů, upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování provozně souvisejících vodovodů ve vlastnictví PEVAK a Obce.

## I. Předmět dohody a vlastnictví vodovodů

1.1. Předmětem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností účastníků této dohody jako vlastníků provozně souvisejících vodovodů v souladu s § 8, odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

1.2. PEVAK je vlastníkem veřejného skupinového vodovodu pro transport nakoupené upravené pitné vody z čerpací stanice Hulice k předávacím místům provozně souvisejících vodovodů jednotlivých připojených obcí (dále Vodovod PEVAK).

1.3. Obec je vlastníkem veřejného vodovodu zajišťujícího zásobování pitnou vodou v Obci (dále Vodovod Obce), která je napojena na Vodovod PEVAK v předávacím místě specifikovaném v příloze č. 1 této dohody.

1.4. Shora uvedený Vodovod PEVAK a Vodovod Obce spolu provozně souvisejí, když Vodovod Obce je napojen na Vodovod PEVAK v předávacím místě specifikovaném společně s technickým popisem připojení v příloze č.1 této dohody. V předávacím místě vstupuje voda z Vodovodu PEVAK do Vodovodu Obce.

## II. Stanovení podmínek dodávky vody

2.1. PEVAK se zavazuje dodávat Vodovodem PEVAK, pitnou vodu do Vodovodu Obce

- v dohodnutém objemu uvedeném v příloze č.1 této dohody a za úplaty definované ve Smlouvě o dodávce vody z Vodovodu PEVAK.
- 2.2. Obec se zavazuje odebírat pitnou vodu z Vodovodu PEVAK v dohodnutém minimálním objemu (hygienické minimum) uvedeném v příloze č.1 této dohody a uzavřít s dodavatelem PEVAK sama, nebo prostřednictvím provozovatele Vodovodu Obce Smlouvu o dodávce vody z Vodovodu PEVAK.
  - 2.3. PEVAK se zavazuje po dobu platnosti této dohody zachovat připojení Vodovodu PEVAK na Vodovod Obce umožňující vtok vody z Vodovodu PEVAK do Vodovodu Obce v předávacím místě specifikovaným v příloze č.1 této dohody.
  - 2.4. Pitná voda dodávaná z Vodovodu PEVAK do Vodovodu Obce bude splňovat podmínky a ukazatele jakosti v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ustanoveními § 3 a 3a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s požadavky jakýchkoliv jiných obecně závazných právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahradí.
  - 2.5. V předávacím místě je množství předané vody zjišťováno stanoveným měřidlem. Není-li měřidlo osazeno, či dojde-li k jeho poruše, je množství předané vody zjišťováno odborným výpočtem. Výpočet vždy vychází z měření ve srovnatelném předchozím, popřípadě následujícím období. Nelze-li z toho vycházet, lze využít údaje z jiných odběrů, ze kterých lze množství vody předané v předmětném předávacím místě specifikovat, a to buď jiných předávacích míst, nebo z objemu vody dodané konečným odběratelům na provozně souvisejícím vodovodu za předávacím místem. Vodoměr je fakturačním měřidlem, které musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Podléhá úřednímu ověření podle platných obecně závazných právních předpisů a PEVAK je povinen zajistit ověřování, údržbu, opravy a výměnu vodoměru.
  - 2.6. PEVAK, Obec a provozovatelé Vodovodu PEVAK a Vodovodu Obce mají právo kontroly a provádění odečtů měřidel v předávacích místech z Vodovodu PEVAK do Vodovodu Obce.
  - 2.7. Účastníci této dohody mají právo průběžně kontrolovat technické, jakostní a ekonomické podmínky a parametry uvedené a sjednané v této dohodě. V případě zjištění odchylky či nesrovnalosti může kterýkoli účastník dohody informovat druhou smluvní stranu o této skutečnosti a požadovat sjednání nápravy.
  - 2.8. PEVAK neodpovídá za škody vzniklé odběrateli nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou, pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody, nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.
  - 2.9. PEVAK se zavazuje zajistit sám, nebo prostřednictvím jiných osob, zejména pak provozovatele Vodovodu PEVAK na tomto vodovodu, technické a provozní podmínky umožňující řádné užívání tohoto vodovodu a s ním souvisejících zařízení, k zásobování pitnou vodou.
  - 2.10. Obec se zavazuje zajistit sama, nebo prostřednictvím jiných osob, zejména pak provozovatele Vodovodu Obce na Vodovodu Obce, technické a provozní podmínky umožňující řádné užívání tohoto vodovodu a s ním souvisejících zařízení, k zásobování pitnou vodou.

### **III. Práva a povinnosti smluvních stran**

#### **Povinnosti PEVAK:**

- 3.1. Kalkulovat Cenu vody předané v souladu s cenovými předpisy dle aktuálního Výměru Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Vlastní výpočet Ceny vody předané bude prováděn v tabulkové formě pro následující kalendářní rok podle Opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem zemědělství. Nejpozději do 31. 10. předcházejícího roku, předloží PEVAK Obci indikativní cenovou kalkulaci. Cena vody předané bude zahrnovat ekonomicky oprávněné náklady bezprostředně související a

- přiměřený zisk na přepravu pitné vody k předávacímu místu. Cena vody předané bude stanovena jako dvousložková cena za 1 m<sup>3</sup> dodané pitné vody do Vodovodu Obce.
- 3.2. Oznámit odběrateli přerušeni nebo omezení dodávky pitné vody v odůvodněných případech při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, a to nejpozději 20 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
  - 3.3. Oznámit odběrateli přerušeni nebo omezení dodávek pitné vody z důvodu jeho prodlení s placením Ceny vody předané nebo paušální náhrady po dobu delší než 30 dnů, alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem.
  - 3.4. Neprodleně odstranit příčinu přerušeni nebo omezení dodávek pitné vody, bezodkladně obnovit dodávky pitné vody, a to v případě přerušeni nebo omezení dodávek pitné vody z důvodu živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
  - 3.5. Informovat odběratele o zamyšlených stavebních změnách na svém vodovodu, pokud mohou mít vliv na vodovod v jeho vlastnictví.

#### **Práva PEVAK:**

- 3.6. Fakturovat měsíčně platbu za vodu předanou dle množství dodané vody za uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude vypočtena dle schváleného dokumentu z členské schůze PEVAK ze dne 4.10.2011 jako součet Pevné složky ceny vody a součinu Ceny vody předané platné v daném kalendářním roce a skutečného množství dodané vody dle měřicího zařízení v místě plnění dodávky s připočtením DPH dle platných právních předpisů. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 14 pracovních dnů.
- 3.7. Upravit dodávané množství pitné vody pro odběratele v případě dlouhodobějšího snížení dodávky pitné vody od společnosti Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař.
- 3.8. Pro případ prodlení s úhradou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **Povinnosti Obce**

- 3.9. Uhradit platbu za vodu předanou dle měsíčních faktur včetně případných sankčních plateb.
- 3.10. Obec se zavazuje předávat přímo či prostřednictvím provozovatele Vodovodu Obce údaje o množství vody dodané do Vodovodu Obce z jiných zdrojů, než je Vodovod PEVAK, a to pravidelně vždy do 15. 10. za období od 1. 10. do 30. 9. v měsíčním množstevním členění.
- 3.11. Nezasahovat do měřicího zařízení dodavatele v předávacím místě.
- 3.12. Oznámit konečným odběratelům přerušeni nebo omezení dodávky pitné vody v odůvodněných případech při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, a to nejpozději 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. Zajistit na omezenou dobu náhradní zásobení pitnou vodou.

#### **Práva Obce**

- 3.13. Být zásoben pitnou vodou z vodovodu PEVAK.
- 3.14. Být neprodleně informován o jakémkoliv zásahu do měřicího zařízení nebo návštěvě servisních techniků měřicího zařízení.
- 3.15. Obec může využívat akumulaci kapacity vodojemu PEVAK, ze kterého je zásobena pitnou vodou k akumulaci pitné vody z jiných zdrojů než z vodovodu PEVAK. Podmínky takové akumulace jsou uvedeny v příloze č.1 této dohody.

### **IV. Společná a závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami Dohody, které nejsou vysloveně upraveny ujednáním, se budou řídit zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a také zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Tuto Dohodu je kterákoliv ze stran oprávněna vypovědět s výpovědní lhůtou v délce trvání šest měsíců, která počne běžet dnem 1. července nejdříve následujícího po doručení výpovědi adresované smluvní straně, tzn., že výpovědní lhůta skončí vždy 31. prosince daného roku.
- 4.3. Účinným doručením písemného odstoupení od smlouvy a uplynutím výpovědní lhůty tato Dohoda zaniká. Po jejím skončení se smluvní strany zavazují, že budou ve vzájemné spolupráci jednat o dalším provozování vodovodů na svém území ve vzájemné součinnosti a stanovení limitů pro dodávku pitné vody, a to s ohledem na aktuální skutečnosti a potřeby nastalé na jejich území.
- 4.4. V případě, že se kterákoliv ustanovení této Dohody stane nebo ukáže neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení.
- 4.5. Obě smluvní strany budou neprodleně informovat protistranu o změně provozovatele svého vodovodu a poskytnou aktuální kontaktní údaje na kompetentní zástupce.
- 4.6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7. Změny a doplňky této Dohody je možno učinit pouze písemnou formou se souhlasem všech stran.
- 4.8. Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran předá jedno vyhotovení svému provozovateli.
- 4.9. Všechny strany Dohody si shora uvedenou Dohodu přečetly a prohlašují, že obsahuje jejich pravou vůli a že ji uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.10. Každý z účastníků této Dohody zajistí, aby obsah této Dohody byl závazný i pro provozovatele vodovodů stran Dohody.
- 4.11. Dohoda byla schválena představenstvem PEVAK Pelhřimov, družstvo na schůzi dne 30. 4. 2026.
- 4.12. Dohoda byla schválena radou města Humpolec na jejím zasedání dne ....., usnesením č. ....

V Pelhřimově dne: 30. 4. 2026

V Humpolci dne:

Za dodavatele:

Za odběratele:

.....  
**Ladislav Med**

.....  
**Ing. Petr Machek**

.....  
**Tomáš Kocour**

## Příloha č.1 – Specifikace předávacího místa a parametrů odběru


Název předávacího místa: **HUMPOLEC**

Fakturační číslo předávacího místa	
Lokalizace předávacího místa	
Umístění vodoměru	<b>vodojem Humpolec</b>
Dimenze vodoměru	<b>DN 150, Q3=250</b>
Max. dodávané množství (m3/rok)	<b>700 000</b>
Max. dodávané množství (m3/měsíc)	<b>58 333</b>
Maximální odběr (l/s)	<b>70 l/s - 7 hod./den (akumulace 1 750 m3)</b>
Minimální odběr (m3/den)	<b>90</b>
Tlak vody v předávacím místě (bar)	<b>0,35 – 0,5</b>

Situační mapka předávacího místa:



Schéma předávacího místa:

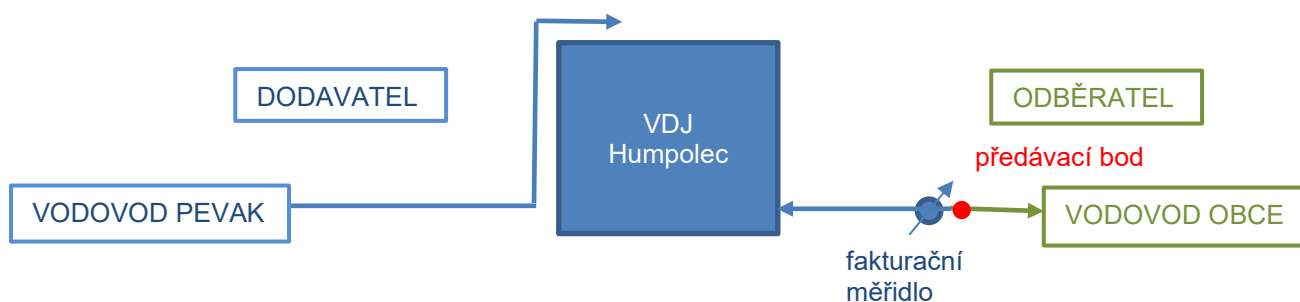

**Popis a pravidla předávky pitné vody:**

Vodojem Humpolec o maximálním objemu 2 x 1 250 m3 je v majetku dodavatele. Odběrateli je měsíčně fakturováno množství vody proteklé fakturačním vodoměrem umístěným na odběrovém potrubí z vodojemu. Výstupní příruba fakturačního vodoměru je tedy předávacím

bodem. Odběrateli je umožněno využívat tento vodojem, také k akumulaci vody z vlastních zdrojů. Dodavatel poskytuje odběrateli náhled na data o průběhu měření odběrového vodoměru a hladinové sondy. Výšku hladiny a tím i objem akumulované vody ve vodojemu Humpolec nastavuje provozovatel Vodovodu PEVAK. Minimální zásoba pitné vody ve vodojemu Humpolec, nesmí klesnout pod 70% maximálního objemu, ve vodojemu Humpolec tedy musí zůstat minimálně 1 750 m<sup>3</sup>. Změnu standartního nastavení výšky hladiny vody ve vodojemu Humpolec provádí provozovatel vodovodu PEVAK, na základě písemného požadavku provozovatele Vodovodu Obce. Ten tímto nastavením ovlivňuje provozní tlak ve Vodovodu Obce a zároveň mění akumulaci kapacitu určenou pro nátok pitné vody z vlastních zdrojů. Majitel provozně souvisejícího vodovodu si je plně vědom případných rizik spojených s nevyužíváním maximální objemové kapacity vodojemu Humpolec z důvodu zachování objemové kapacity vodojemu PEVAK pro akumulaci pitné vody z jiných zdrojů Obce. Vzhledem k délce přívodního potrubí do vodojemu Humpolec z čerpací stanice Vítice, je nutné zachovávat minimální denní průtok tímto potrubím ve výši 90 m<sup>3</sup> (hygienické minimum). Realizaci hygienického minima bude vykonávat dodavatel, na základě skutečného dodaného množství pitné vody do vodojemu Humpolec za 24 hodin, sledovaného nátokovým průtokoměrem. V případě zjištěné zhoršené kvality pitné vody ve vodojemu Humpolec, bude určen nevyhovující zdroj a v případě, že se bude jednat o vodu z vlastních zdrojů Obce, budou veškeré náklady na sjednání nápravy hrazeny odběratelem. Vstup do uzamčeného objektu vodojemu Humpolec je umožněn zástupcům provozovatele a majitele Vodovodu Obce, kterým byly předány klíče. Jakákoli provozní manipulace na objektu vodojemu Humpolec ze strany provozovatele vodovodu Obce, musí být oznámena a konzultována se zástupcem provozovatele vodovodu PEVAK a následně zaznamenána do provozního deníku umístěného na tomto objektu.


Název předávacího místa: **PETROVICE**

Fakturační číslo předávacího místa	
Lokalizace předávacího místa	
Umístění vodoměru	<b>vodojem Hněvkovice</b>
Dimenze vodoměru	<b>DN 80, Q3=63</b>
Max. dodávané množství (m <sup>3</sup> /rok)	<b>90 000</b>
Max. dodávané množství (m <sup>3</sup> /měsíc)	<b>7 500</b>
Maximální odběr (l/s)	<b>18 - 4 hod./den (akumulace 250 m<sup>3</sup>)</b>
Minimální odběr (m <sup>3</sup> /den)	-
Tlak vody v předávacím místě (bar)	<b>0,3 – 0,4</b>

Situační mapka předávacího místa:



### Schéma předávacího místa:

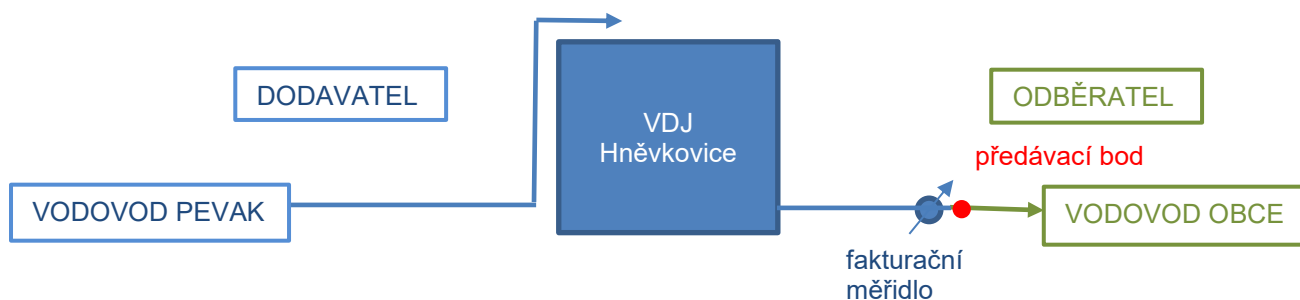

### Popis a pravidla předávky pitné vody:

V armaturní šachtě vodojemu Hněvkovice o maximálním objemu 2 x 250 m<sup>3</sup>, který je v majetku dodavatele, je na odběrovém potrubí umístěn fakturační vodoměr, na jehož výstupním konci je předávací bod dodávané pitné vody do provozně souvisejícího vodovodu Obce. Dodavatel poskytuje odběrateli náhled na data o průběhu měření odběrového vodoměru a hladinové sondy. Vstup do uzamčeného objektu vodojemu Hněvkovice je umožněn zástupcům provozovatele a majitele Vodovodu Obce, kterým byly předány klíče. Jakákoli provozní manipulace na objektu vodojemu Hněvkovice ze strany provozovatele vodovodu Obce, musí být oznámena a konzultována se zástupcem provozovatele vodovodu PEVAK a následně zaznamenána do provozního deníku umístěného na tomto objektu.


Název předávacího místa: **HNĚVKOVICE**

Fakturační číslo předávacího místa	
Lokalizace předávacího místa	
Umístění vodoměru	<b>vodojem Hněvkovice</b>
Dimenze vodoměru	<b>DN 80, Q3=63</b>
Max. dodávané množství (m <sup>3</sup> /rok)	<b>80 000</b>
Max. dodávané množství (m <sup>3</sup> /měsíc)	<b>6 667</b>
Maximální odběr (l/s)	<b>18 - 4 hod./den (akumulace 250 m<sup>3</sup>)</b>
Minimální odběr (m <sup>3</sup> /den)	-
Tlak vody v předávacím místě (bar)	<b>0,3 - 0,4</b>

Situační mapka předávacího místa:



### Schéma předávacího místa:

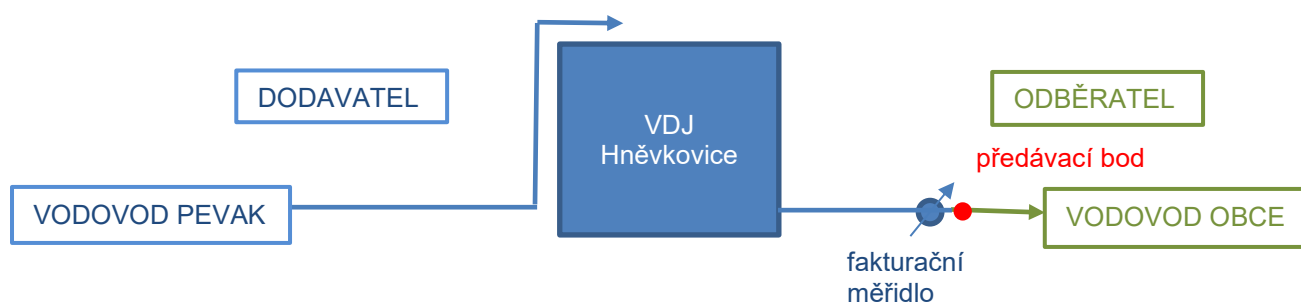

### Popis a pravidla předávky pitné vody:

V armaturní šachtě vodojemu Hněvkovice o maximálním objemu 2 x 250 m<sup>3</sup>, který je v majetku dodavatele, je na odběrovém potrubí umístěn fakturační vodoměr, na jehož výstupním konci je předávací bod dodávané pitné vody do provozně souvisejícího vodovodu Obce. Dodavatel poskytuje odběrateli náhled na data o průběhu měření odběrového vodoměru a hladinové sondy. Vstup do uzamčeného objektu vodojemu Hněvkovice je umožněn zástupcům provozovatele a majitele Vodovodu Obce, kterým byly předány klíče. Jakákoli provozní manipulace na objektu vodojemu Hněvkovice ze strany provozovatele vodovodu Obce, musí být oznámena a konzultována se zástupcem provozovatele vodovodu PEVAK a následně zaznamenána do provozního deníku umístěného na tomto objektu.